

UV.

OBEC OVČIARSKO	
Obecný úrad Ovčiarsko	
Dátum:	12 -07- 2022
Podacie číslo:	C 423/2022
Prílohy listy:	
Výber:	

Žilina 07.07.2022

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Stredoslovenská distribučná, a. s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO: 36 442 151**

v zastúpení: **Binó, s. r. o so sídlom Jaseňová č. 34, 010 07 Žilina, IČO: 51 969 777**

podal dňa: **08.04.2022**

návrh na územné rozhodnutie na stavbu:

„14209 - Ovčiarsko – Zásečie: Rozšírenie NNK“.

Obec Ovčiarsko, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal návrh podľa § 32 - § 40 stavebného zákona, a v zmysle § 39 a § 39a ods. 1 stavebného zákona vydáva toto

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY,

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia, pre stavbu:

„14209 - Ovčiarsko – Zásečie: Rozšírenie NNK“

na pozemku register parc. č. C KN líniová stavba v k. ú. Ovčiarsko.

1. Pre umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a ods. 2 písm. a) stavebného zákona určujú tieto podmienky:

a) **Popis stavby:**

Úsek č. A/1.1 Úprava vzdušnej siete NNS

napäťová sústava -3 PEN, 230/400V, 50HZ, TN-C

ochrana pri poruche: samocinným odpojením napájania

Existujúce vzdušné vedenie NNS napájané z exist. dvojstĺpovej trafostanice 201/ts/ovciarsko_d.koniec, riešené závesným káblom Retilens 3x95+70+1x16 cez parcelu č. 8/14 bude demontované v dĺžke 125m včítane 3 podperných bodov.

Nové vzdušné vedenie je navrhované izolovanými vodičmi pre vzdušnú sieť v dĺžke 125m a

233m na nových podperných bodov PB (-1-) až (-3-) situovaných okrajom pozemku a po existujúcich PB (-4-) až (-7-) pozdĺž prístupovej cesty.

Úsek č. A/1.2 NN kábelové vedenie

napäťová sústava -3 PEN, 230/400V, 50HZ, TN-C

ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania

Napojenie je navrhované z existujúceho vzdušného vedenia cez vonkajšiu rozpojovaciu skriňu VRIS1, osadenom na exist. podpernom bode PB(-7-), zemným káblom o priereze 240 mm² v celkovej dĺžke 660 metrov. Pre pripojenie nových odberných miest budú osadené rozpojovacie skrine PRIS č.1 až PRIS č.9. Zapojenie riešiť v zmysle jednopólovej schémy a situácie. NN kálový rozvod bude realizovaný zemným káblom o priereze 240 mm². Rozpojovacie skrine je potrebné umiestniť tak, aby boli trvale dostupné z verejného priestoru.

Úsek č. A/1.3 Optochránička

V trase navrhovaných kabelových rozvodov do spoločného výkopu sa položí aj optochránička v celkovej dĺžke 660 m.

b) Stavba bude umiestnená podľa overeného výkresu situácie stavby dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval Ing. Binó Štefan, v r. 01/2022 v mierke 1:500 a ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto územného rozhodnutia.

c) **Napojenie na siete technického vybavenia:** na existujúce NN vedenie z verejnej distribučnej sústavy v k. ú. Ovčiarsko.

d) **Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:**

SEVAK a.s. Žilina – vyjadrenie zo dňa 08.12.2021 pod číslom O21043911, kde sa uvádzajú nasledovné stanovisko:

- Záujmovým územím predmetnej stavby navrhovanej v k.ú. Ovčiarsko sa toho času neprechádzajú inžinierske siete v správe našej spoločnosti. S uvedenou výstavbou súhlasíme.
- Prípadné vodovodné a kanalizačné prípojky sú vo vlastníctve majiteľov pripojených nehnuteľností. Informácie o týchto objektoch si vyžiadajte od ich majiteľov.

Energotel a.s. Žilina – vyjadrenie k stavebnému konaniu zo dňa 18.11.2021 pod č. 620212755, kde sa uvádzajú, že stavba nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská energetika, a.s..

SSD a.s. Žilina – vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie zo dňa 31.01.2022, kde spoločnosť SSD, a.s. súhlasí s vydaním stavebného povolenia podľa predloženej PD.

SPP-D, a.s. Bratislava – Stanovisko k PD pre stavebné konanie zo dňa 07.12.2021 pod č. TD/NS/1120/2021/Ki, kde sa uvádzajú súhlas s vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D, a.s. o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk), (časť E-služby)
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosť 100 m,
- stavebník je povinný označiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením

plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcim vytýčením týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadat o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané
- ak pri zemných prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázané, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrycia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénné úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihned ohľásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásmi plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,€ až 150 000,-€ a zároveň, že poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k Spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a € 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby, dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č.508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosť v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásmi plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásmi plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

Osobitné podmienky:

- Na práce v ochrannom pásmi VTL plynovodu musí byť vydané povolenie technikom prevádzky SPP-D (Ing. Kušnier . tel. 041/2424107).

UPC broadband Slovakia, s.r.o. - vyjadrenie zo dňa 19.11.2021, kde sa uvádza, že na dotknutom mieste sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú a voči vydaniu územného a stavebného povolenia nemajú námietky.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava – Vyjadrenie k existencií inž. sietí a k územnému a stavebnému konaniu pod č. 6612206608, kde sa uvádza že nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK):

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo Digi Slovakia, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásmi.

Orange Slovensko, a.s. Bratislava vz. Michlovský, spol. s.r.o. Piešťany – vyjadrenie o existencii PTZ zo dňa 28.02.2022 pod č. BB-0460/2022, v k.ú. Ovčiarsko dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. Metodova č.8, 821 08 Bratislava. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Orange Slovensko a.s.

O2 Slovakia, s.r.o. – vyjadrenie zo dňa 18.11.2021, kde sa uvádza, že v záujmovom území sa nenachádzajú siete v správe O2 Slovakia, s.r.o..

SC ŽSK – Vyjadrenie k PD pre ÚR a SP zo dňa 07.03.2022 pod č. 41/2022/SCŽSK-43 s vyjadrením: SC ŽSK je majetkový správca cest II. a III. triedy v zmysle § 3d ods. 5 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších doplnení (ďalej len cestný zákon). Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie bolo zistené, že predmetná stavba nezasahuje do cest v majetkovej správe SC ŽSK. Toto stanovisko je spoločným stanoviskom Správy cest ŽSK ako správcu cest II. a III. triedy i Žilinského samosprávneho kraja ako vlastníka cest II. a III. triedy v Žilinskom kraji.

KPÚ Žilina - záväzné stanovisko zo dňa 10.12.2021 pod č. KPUZA-2021/22875-2/102827/KOP, kde KPÚ Žilina požaduje dodržať nasledovné podmienky:

- termín začatia výkopových práv písomne ohlásit' najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov,
- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstva, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásit' Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

OÚ Žilina, pozemkový a lesný odbor – Vyjadrenie k dokumentácii pre stavebné povolenie zo dňa 29.11.2021 pod č. OUZA-PLO 2021/046474-02/Sá bez námietok za podmienky dodržania zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 12 zákona.

OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, šVS – záväzné stanovisko k PD pre územné rozhodnutie a SP zo dňa 02.12.2021 pod č. OU-ZA-OSZP3-2021/046599-002/Grf, kde predkladá nasledovné vyjadrenie:

- Zemné práce v blízkosti vedení vodovodného a kanalizačného potrubia resp. ich križovanie odsúhlasiť ich správcami.
- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby, je potrebné urobiť také opatrenia, aby tieto znečisťujúce látky nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§ 39 vodného zákona).

OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, šsOH - Vyjadrenie k PD pre územné a stavebné konanie zo dňa 26.11.2021 pod č. OU-ZA-OSZP3-2021/046600-002/Kbn, kde súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia za týchto podmienok:

- odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke;
- výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénné úpravy;
- investor (alebo oprávnený dodávateľ) odpady, zaradené podľa Katalógu odpadov v skupine 17 04 v kategórií O „ostatný odpad“, odovzdá oprávnenému subjektu len na zhodnotenie /do zberne – výkupne železnych a neželeznych kovov/,
- investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi.
- Doklady o zákonného nakladania s vyprodukovanými odpadmi počas stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, šsOPaK - Vyjadrenie pre účely územného a stavebného konania zo dňa 30.11.2021 pod č. OU-ZA-OSZP3-2021/046597-002/Bre, kde OÚ Žilina nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia a SP, za predpokladu rešpektovania nasledovných podmienok:

- prípadný výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom území rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v samostatnom konaní),
- samotný výrub drevín a krovín bude realizovaný až po vydaní právoplatného rozhodnutia, v čase mimo hniezdneho obdobia vtákov, t.j. v termíne od 1. októbra do 28. feb. v roku.

- pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofilných a ruderálnych druhov rastlín.
- Pri výkopových prácach bude zabezpečené, aby sa výkopové ryhy nestali pascami pre živočíchy a to ich včasnym zasypaním, v prípade uviaznutia živočícha bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody. V prípade potreby investor zabezpečí odbornú asistenciu s NP Malá Fatra (tel.č. 041/3692311),
- V prípade nadzemného vzdušného vedenia – investor použije v súlade s § 4 zákona také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov.

OÚ Žilina, odbor CD a PK – vyjadrenie zo dňa 22.02.2022 pod č. OU-ZA-OCDPK-2022/013626/2/JED s podmienkami:

- V prípade umiestnenia stavebného mechanizmu na ceste III/2099 je potrebné požiadat' tunajší cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.
- V prípade umiestnenia prenosných dopravných značiek a zariadení na cestu III/2099 pri realizácii prác je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie určenia (predložiť projekt prenosného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom).
- Pri stavebnej činnosti neznečisťovať cestu III/2099 a v prípade potreby ju bezodkladne čistiť.
- Rešpektovať ustanovenia § 18 cestného zákona, ako aj § 20 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.
- Stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnou komunikáciou v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) cestného zákona.
- Prípadné zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

MO SR, agentúra správy majetku, Bratislava – Stanovisko zo dňa 26.11.2021 pod č. SEMal-582380/2021, kde agentúra správy majetku súhlasí bez pripomienok.

2. Rozsah projektovej dokumentácie k návrhu na vydanie stavebného povolenia:

Stavebník ku žiadosti o stavebné povolenie priloží podklady v zmysle § 8 ods. 1 a 2 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a projektovú dokumentáciu stavby podľa § 9 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

3. Námietky účastníkov konania: Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

4. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona **platí tri roky** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratiť však platnosť, pokial' v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného zákona (§ 71 ods. 1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Platnosť územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť pred uplynutím tejto lehoty, na základe žiadosti navrhovateľa.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ predložil dňa 08.04.2022 stavebnému úradu návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „14209 - Ovčiarsko – Zásečie: Rozšírenie NNK“ na pozemku parc. č. C KN líniová stavba v k.ú. Ovčiarsko.

Stavebný úrad dňa 30.05.2022 pod č.s. 2022/121/0366/DOL v zmysle § 36 ods. 4 oznámił začatie územného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou, pretože predmetom umiestnenia je líniová stavba a v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona oznámił začatie územného konania dotknutým orgánom pričom upustil od ústneho pojednávania.

Stavebný úrad účastníkov územného konania upozornil, v zmysle § 36 ods. 1 stavebného zákona, že svoje námietky si môžu uplatniť najneskôr 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznamenia o začatí územného konania, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

Zároveň stavebný úrad podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona upovedomil dotknuté orgány, že môžu označiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej si mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania.

Námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona: neboli vznesené.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaný územný plán obce Ovčiarsko. Umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou i smernou časťou.

K návrhu boli priložené vyjadrenia zainteresovaných dotknutých orgánov, uvedené a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznamenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Ovčiarsko.

Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je možné preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ervín Schmieger
starosta obce



Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 42 ods. 2 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke správneho orgánu Obec Ovčiarisko. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 13. 07. 2022

Pečiatka a podpis:

- OBEC OVČIARSKO
Ovčiarisko č. 16
010 04 ŽILINA
IČO: 00648965, DIČ: 20

Dátum zvesenia:


Pečiatka a podpis:

Doručí sa:

1. Účastníkom konania sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona.

Na vedomie:

2. Obec Ovčiarisko, Ovčiarisko č. 16, 010 04 Žilina 4
3. Binó, s. r. o., Jaseňová č. 34, 010 07 Žilina – splnomocnený zástupca
4. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova č. 24, 851 01 Bratislava
5. Slovak Telekom a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
6. OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, ŠsOPaK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
7. OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVs, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
8. OÚ Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
9. OÚ Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, ŠsOH, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
10. OÚ Žilina, odbor CD a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
11. SEVAK a.s. Bôrnická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
12. SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
13. SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Energotel a.s., Jána Milca č. 44, 010 01 Žilina
15. MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
16. MO SR – sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
17. UPC broadband slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
18. KPÚ, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
19. SC ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
20. spis

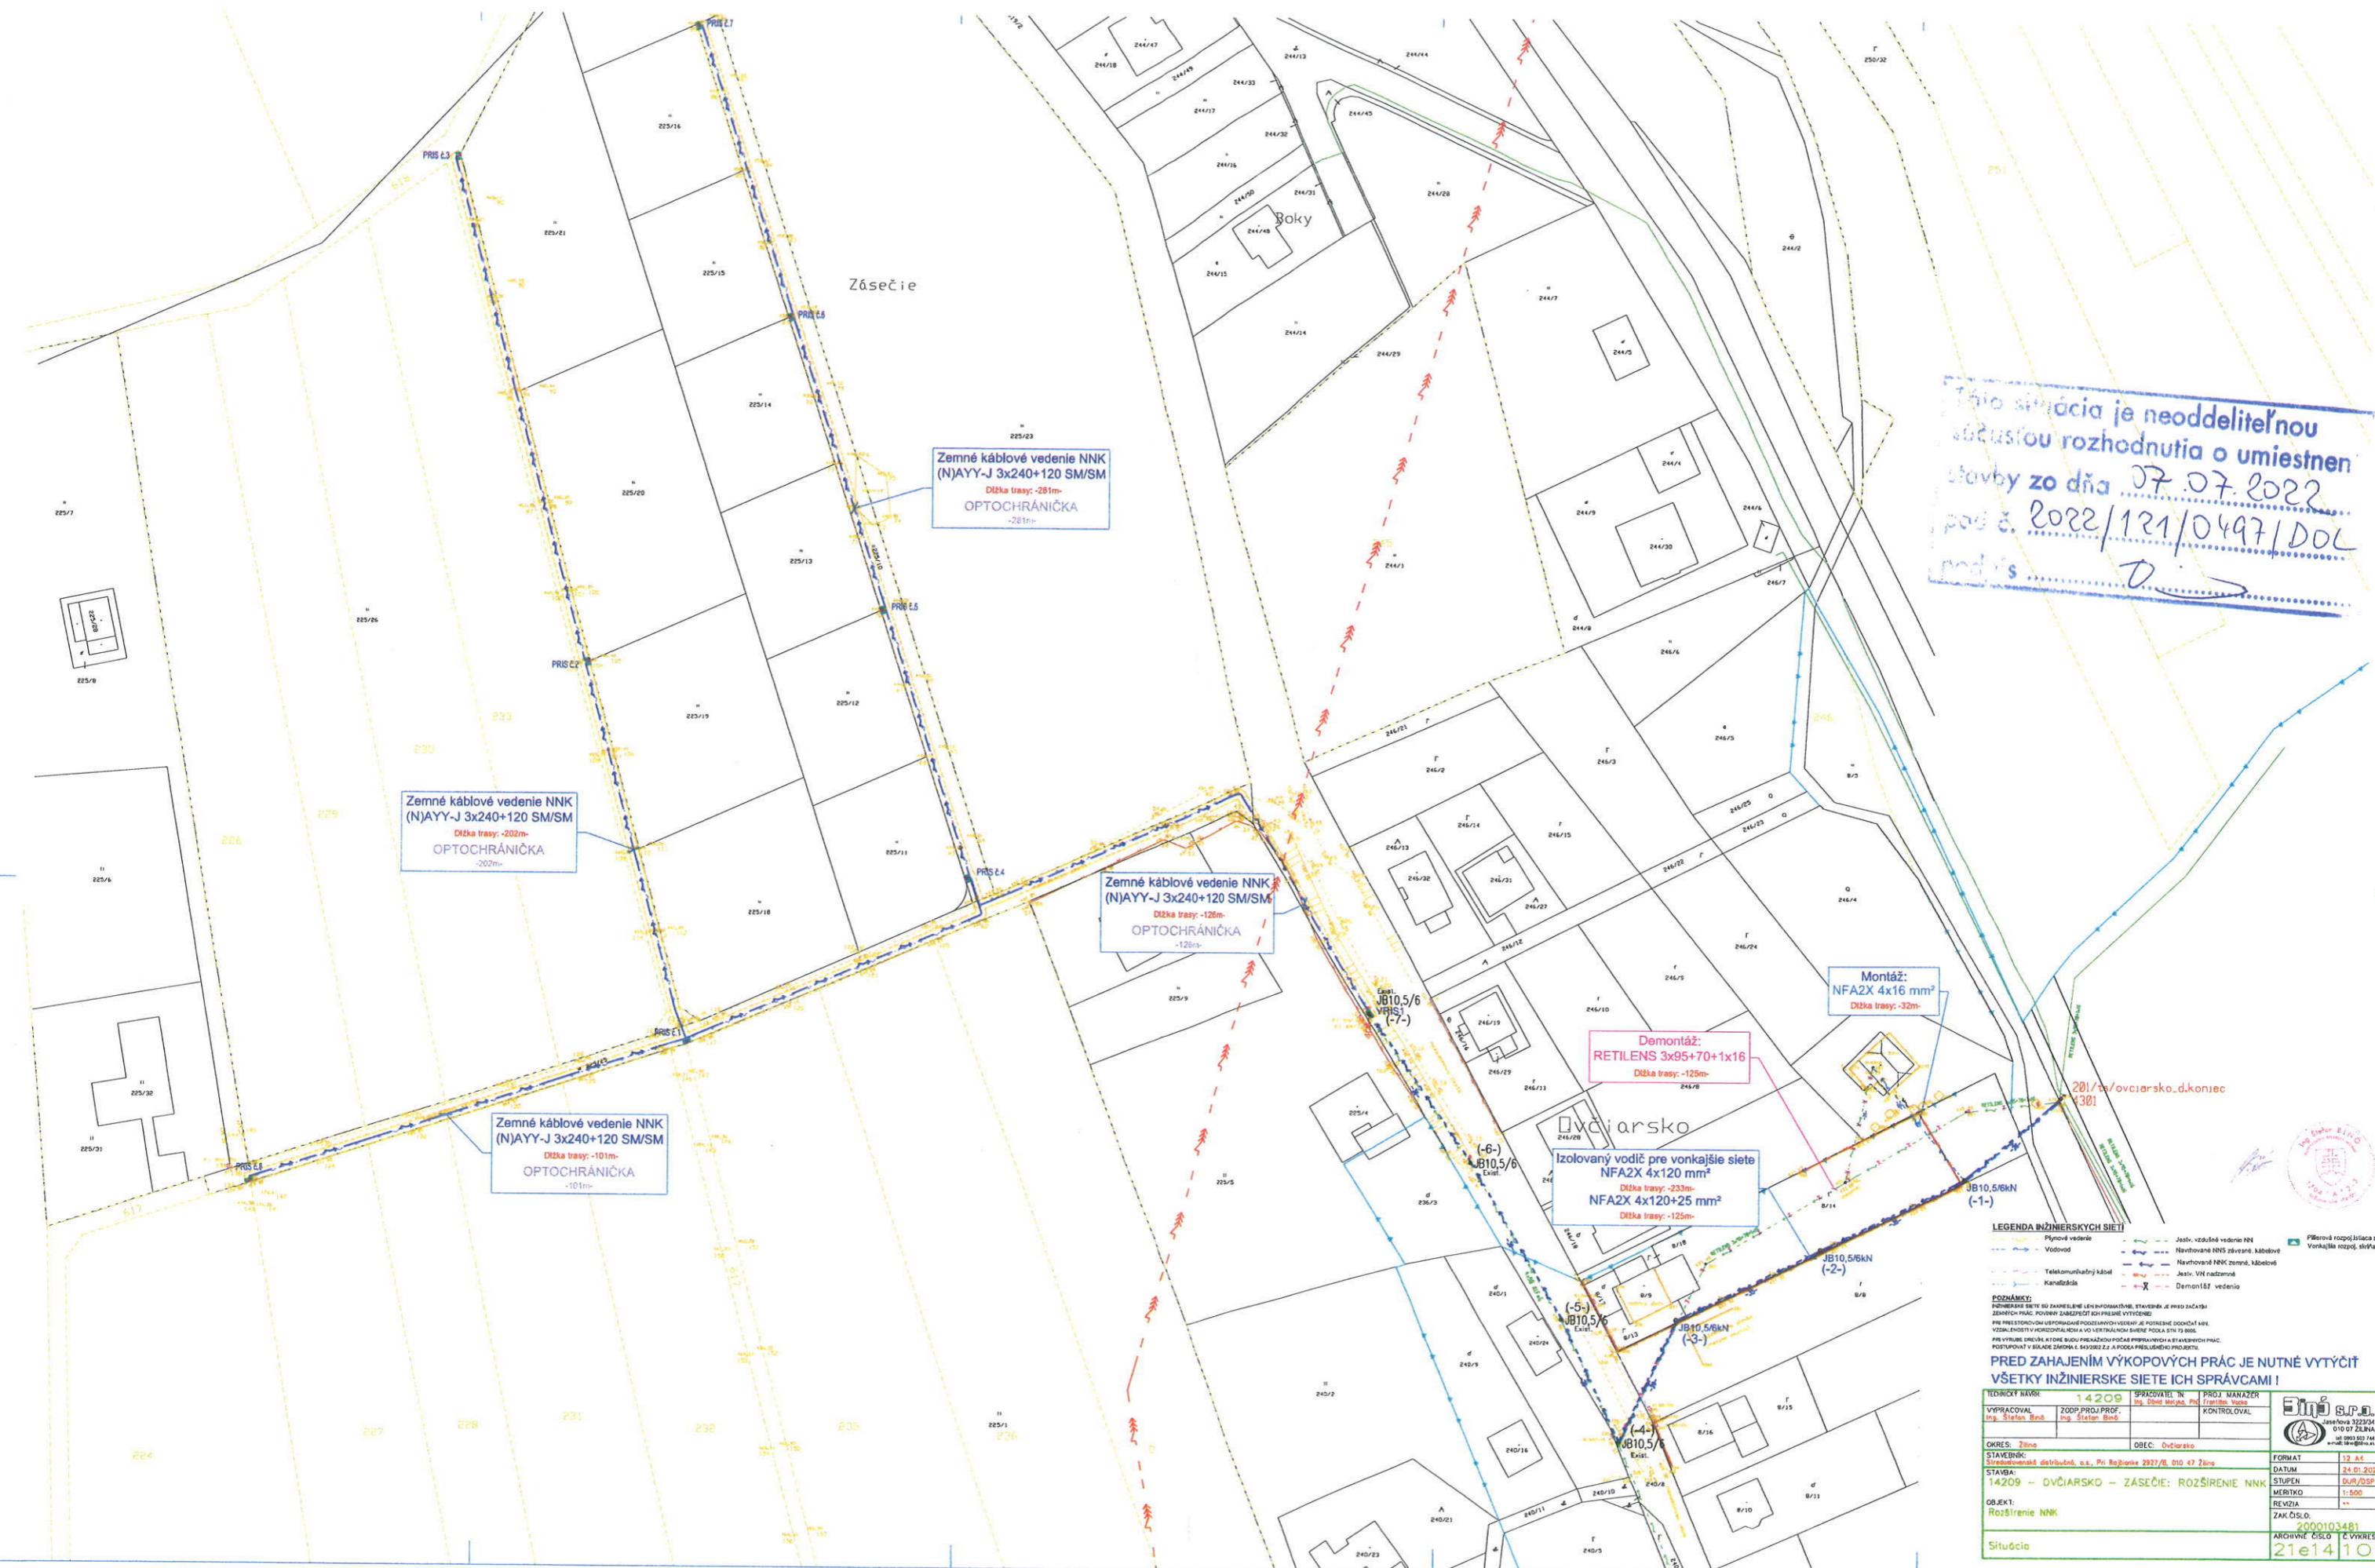

**Thia súhlácia je neoddeliteľnou
súčasťou rozhodnutia o umiestnení
stavby zo dňa 07.07.2022
pos. č. 2022/121/0497/DOL**

[Signature]

Digitized by srujanika@gmail.com

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup. The light source (labeled 1) emits light through a lens (labeled 2) onto a beam splitter (labeled 3). The beam splitter splits the light into two paths: one path goes through a lens (labeled 4) and a polarizer (labeled 5), and the other path goes through a lens (labeled 6) and a polarizer (labeled 7). The two paths converge at a camera (labeled 8).


Figure 1. The three main components of the model: the spatial-temporal environment, the agent, and the action space.

Figure 10. The effect of the initial condition on the final state of the system. The initial condition is a linear combination of two states, $|0\rangle$ and $|1\rangle$, with different weights.

Figure 10. The effect of the initial condition on the final state of the system. The dashed lines represent the initial conditions, and the solid lines represent the final states.

Figure 1. A schematic diagram of the two-photon excitation process of the 3P_0 state of the ^{87}Rb atom.

Figure 10. The effect of the initial condition on the evolution of the solution. The blue curve corresponds to the initial condition $\phi_0(x) = \sin(\pi x)$, while the green curve corresponds to $\phi_0(x) = 0$.

zadání: 

6 mm²
-32m-

Journal of Clinical Endocrinology 1998, 140, 103–108. © 1998 Blackwell Science Ltd

2011.syzciersko.dkones

RETELENTI TIR 1301 DIVER SUDORUMBO

Digitized by srujanika@gmail.com

JB 10,5/6kN

LEGENDA INŻYNIERSKICH SIĘCI

POZNÁMKY: — Telekomunikační kabel — Ještěv. VN nadzemné
 - - - Kanalizace - - - X - - - Demonštr. vedení

**INZERUJÍCÍ SIEŤ ZA ZAREJISTROVANÉM, STAVENÍM, NEBO PŘED ZAČÁTKEM
ZEZNAMY PRAC. POVINY ZABEZPEČIT IHN INFORMACE VYTTÝČENÉ
PŘI PRESTROJOVANÍ USTROJENÁM POZOZEMNÝCH VEDENÍ, JE POTŘEBNE DOODKÁT MIN.
VIZUALHELOSIT V HOROLEZCIAH A VO VERTIKALNOM SMERU PODĽA STN 73 6005.**

PRI VÝROBE DREVINY, KTORÉ BUDU PŘEKÁŽAŤ POČAS PRÍPRAVÝCH A STAVBENÝCH PRÁC,
POSTUPOVAT V SLOADE ZÁRÔDOK L. 545/2002 Z.Z. A PODA PRESLUŠNÝM PROJEKTOM.
PRED ZAHAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ

VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETE ICH SPRÁVCAMI !

VÝPROČAD
Ing. Stefan Bimb ZOOP. PROJ. PROF.
Ing. Stefan Bimb KONTROLA
Jaseňová 3223/34
010 07 ŽILINA
tel: 0905 503 744
e-mail: stefan.bimb@seznam.cz

OKRES: Zlín	OBEC: Ovčárcov	
STAVEBNÍK: Středoevropská distribuční, a.s., Při Ražišti 2927/8, 010 47 Zlín	FORMAT 12 A4	
STAVBA:	DATUM 24.01.2024	

14209 - OVCIARSKO - ZASECIE: ROZSIRENIE NKK
OBJEKT: Rozšírenie NKK

Situácia	21 - 14 - 0	ZAK.CISLO: 2000103481
----------	-------------	---------------------------------

Volume 1, L 2002 21-047 / Volume 1g / Iss. 1, L 2002 21-03-06